NOTE

1) AL MONTAGGIO FINALE INTERPORRE DAL LATO USCITA CAVETTI TRA CUSCINETTO E COPERCHIO UNA RONDELLA DI COMPENSAZIONE PREVISTA A DISTINTA BASE.
2) SPOSTAMENTO ASSIALE Max.DELL'ALBERO 1 mm

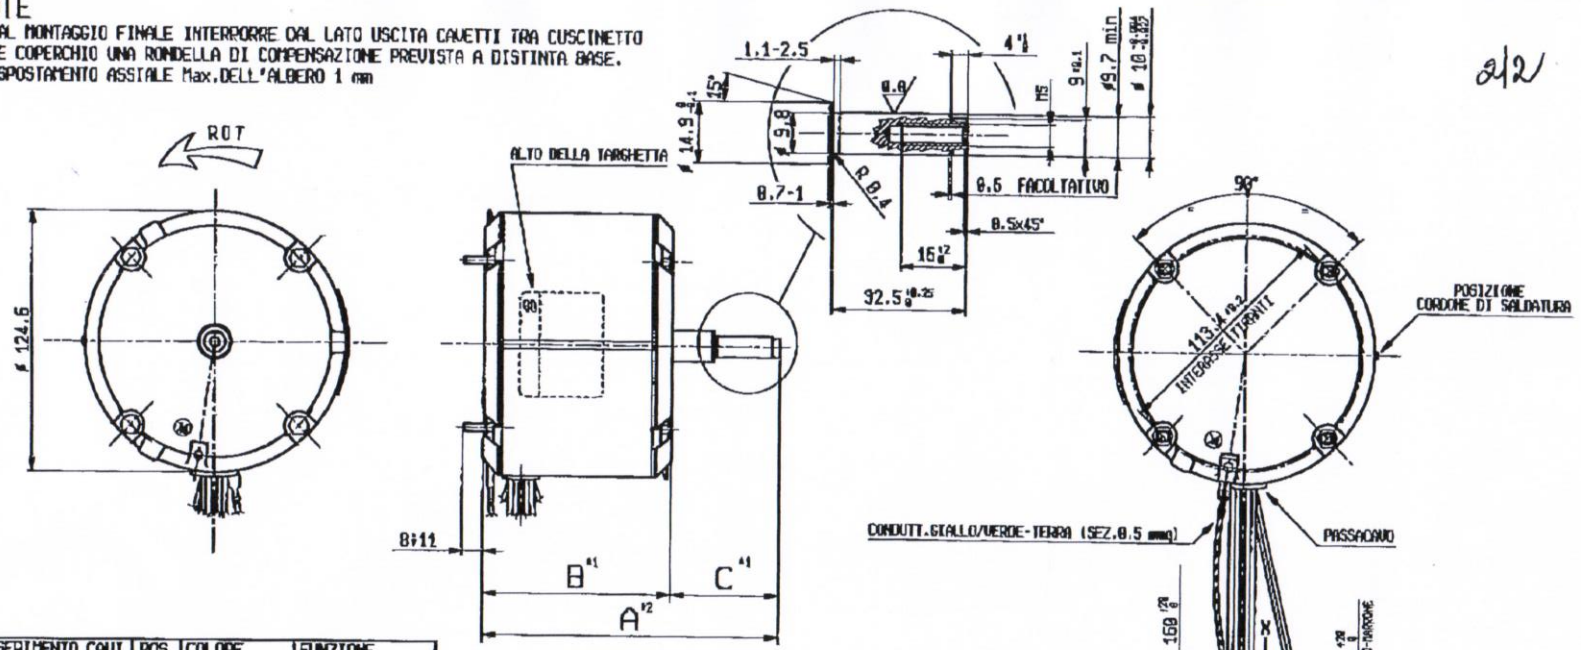

INSERIMENTO CAVI	POS.	COLORE	FUNZIONE	
VISTA DA "X"	1	BIANCO	COMUNE	VELOCITA'
	2	NERO	1° ALTA	
	3	GRIGIO	2°	
	4	GIALLO	3°	
	5	BLU	4°	
	6	MARRONE	5°	
	7	ARANCIONE	6°	
	8	ROSSO	7° BASSA	
	9	GIALLO/VERDE	MESSA A TERRA	

MODELLO	CODICE CLIENTE	W	VOLT	AMP	Hz	GIRI/MIN	CONDENSATORE	PROTETTORE	CLASSE ISOLAM	CLASSE PROTEZ	A	B	C	NOTE
K48418 M01132	8352041 H23	58/140	230/230 230/230	0.6	60/50	1198	1.5-2-2.5MF 450VAC	2801 T 150	B	----	135.5	89.5	46	

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

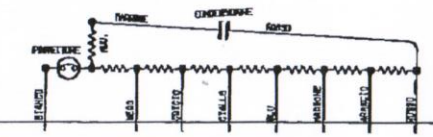

POS.	DESCRIZIONE	REVISIONE TECNICA	CONT	DATA
L	AGG.GOLA DI SCARICO 0.6	6545	SM	09.05.02
I	MODIF.POSIZ.FORO CON RIF. CON ASSE ALBERO	5453	SM	17.09.98
H	SU ALBERO FORO M5 ERA PROF.22	5292	SM	20.02.98
G	REVISIONATI SECONDO DISC CLIENTE 8352041 CODICE W	4503	SM	07.12.95
F	AGGIORNATI DATI TARGA	4503	SM	17.07.95
E	VAR PROT ERA 2MM T140	4490	SM	01.07.95

TOLL. GENERALI	UNI ISO 2768-mK UNI ISO 2768-mH
SCALA	1:2
DISEGNATO DA	GALLI
PROGETTO DA	EB 36667
DATA	23.05.89
CONTROLLATO DA	-----
F.DISTINTA	-----
MATERIALE	-----
TITOLO	DISEGNO DI INGOMBRO
DIS.N°	30 36689 0000

SISME SPA
22077 OLGIATE COMASCO
COMO ITALY

N. MOD.PROVVISORIO: -----

QUESTO DISEGNO TRASMESSOLE E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA SISME S.P.A. NE E' VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SISME E SOGGETTA AD AZIONI GIUDIZIARIE.

28.MAG.2004 8:41 SISME SPA OLGIATE C.+39031941832 NR.568 P.2/2